



PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

Qualidade de Vida no ambiente de trabalho

Período de Avaliação: 01/06/2014 a 30/11/2014



ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO

O processo “Ações para práticas de sustentabilidade e racionalização - Qualidade de Vida” foi executado, no período de junho a novembro de 2014, sendo mantidas as principais ações propostas: o monitoramento dos equipamentos de ar-condicionado e a análise da qualidade do ar.


RESULTADOS

O monitoramento dos equipamentos de ar-condicionado é feito por meio de manutenção preventiva e corretiva. A manutenção preventiva é realizada de acordo com cronograma preestabelecido, consoante termos do contrato firmado com a prestadora dos serviços, e contempla a análise dos elementos do sistema de ar-condicionado com periodicidades diferenciadas conforme quadro abaixo:

	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14
Tratamento químico das bandejas						
Tratamento químico da água						
Consultoria técnicas TRANE						
Vistoria de Chiller TRANE						
Vistoria da automação TRANE						
Análise do óleo						
Análise gás refrigerante						

Ressalta-se que o cronograma de execução dos serviços de manutenção preventiva no sistema de ar-condicionado foi cumprido integralmente, sendo emitidos ao FNDE laudos e relatórios de cada serviço previsto e executado.

O gráfico a seguir traduz o quantitativo de chamados na Central de Relacionamento 4040 para manutenção corretiva nos aparelhos de ar-condicionado, havidos no período de junho a novembro de 2014:

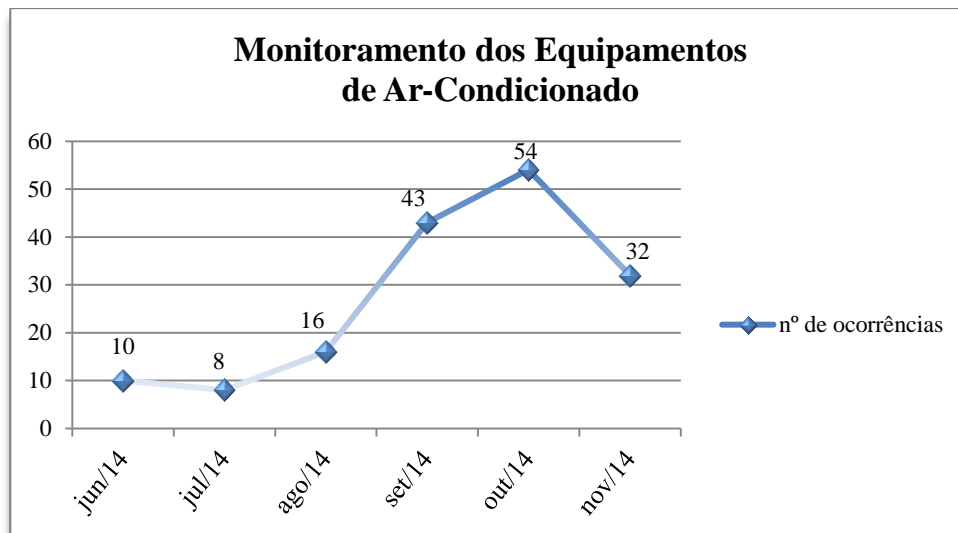

Os meses de setembro e outubro, nos quais ocorreram um maior número de demandas abertas pelo usuário por meio da central 4040, nota-se que correspondem a um período de temperaturas climáticas mais elevadas, o que justifica a sobrecarga do sistema de ar-condicionado, e conseqüentemente, uma maior demanda de manutenções corretivas.

RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO

Quanto à análise da qualidade do ar, há um novo processo licitatório em andamento para contratação de empresa de manutenção do sistema de ar-condicionado. O Termo de Referência elaborado pela Divisão de Infraestrutura - DINFE previu a avaliação da qualidade do ambiente climatizado no FNDE com a periodicidade de 6 (seis) meses. Portanto, a próxima análise será feita tão logo o FNDE disponha do novo contrato de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar- condicionado.