



# PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

## Água e Esgoto

Período de Avaliação: 01/12/2014 a 31/05/2015




### ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO

A meta proposta consistia na redução de 5% (cinco por cento) no valor do consumo de água e esgoto, no entanto, foi alcançada exclusivamente nos meses de março e abril de 2015.

### RESULTADOS

O gráfico abaixo apresenta os resultados durante o período apurado.

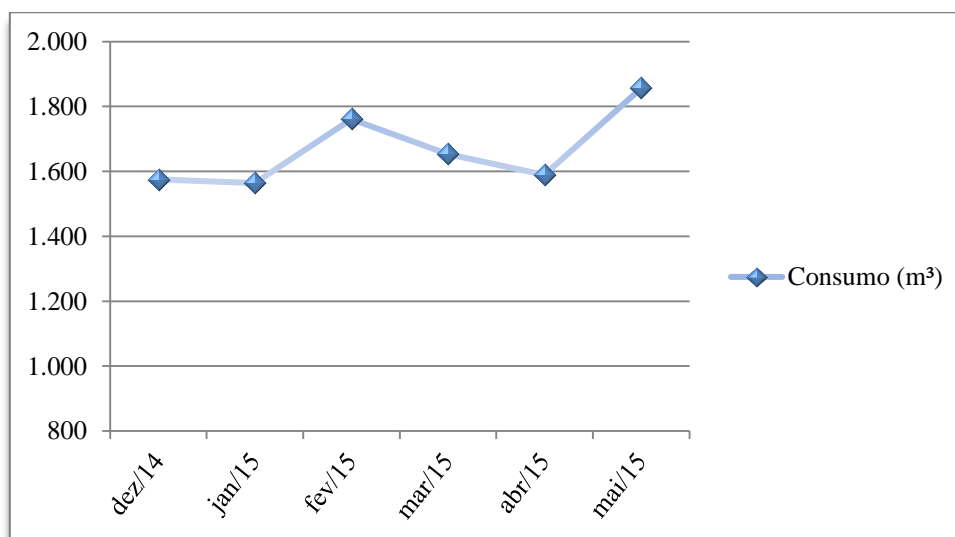

Fonte: Fatura CAESB

Durante o período em questão, conseguimos reduções de consumo no Edifício Sede e DEBRA. Quanto ao Edifício Elcy Meireles ocorreu um aumento de consumo em decorrência da implantação da faxina semanal que adotou como procedimento da lavagem de garagens a cada sábado. Devido ao aumento deste consumo, alterou-se a periodicidade da lavagem para mensal, substituindo-nos outros fins de semana por passagem de pano molhado e lavagem localizada onde ocorrerem sujeiras não removíveis por pano.

Tivemos ainda como atividade excepcional, a necessidade do desentupimento da tubulação de águas pluviais que foram realizadas com a utilização de jato de água a partir das mangueiras de incêndio.

Com relação às recomendações de encaminhamento do período anterior, foram realizadas vistorias regulares nos sanitários para verificar a condição das descargas e das torneiras, com objetivo de evitar possíveis vazamentos e desperdícios. Foram realizados encontros regulares com os encarregados pelo serviço de limpeza predial para disseminar as práticas sustentáveis e de economicidade da água.

## **RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO**

Para o próximo período, continuaremos a executar campanhas de conscientização do uso da água junto a todos os servidores e colaboradores adotando as seguintes campanhas:

- Vistorias regulares nos sanitários para verificar a condição das descargas e das torneiras;
- Disseminar as práticas sustentáveis da água, entre os encarregados pelo serviço de limpeza predial.