



PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

Qualidade de vida no ambiente de trabalho

Qualidade do Ar - Período de Avaliação: 01/06/2015 a 30/11/2015



ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO

O processo “Ações para práticas de sustentabilidade e racionalização - Qualidade de Vida” foi executado, no período de junho a novembro de 2015, sendo mantidas as principais ações propostas: o monitoramento dos equipamentos de ar-condicionado e a análise da qualidade do ar.


RESULTADOS

O monitoramento dos equipamentos de ar-condicionado é feito por meio de manutenção preventiva e corretiva. A manutenção preventiva é realizada de acordo com cronograma preestabelecido, consoante termos do contrato firmado com a prestadora dos serviços, e contempla a análise dos elementos do sistema de ar-condicionado com periodicidades diferenciadas conforme quadro abaixo:

	JUN/15	JUL/15	AGOS/15	SET/15	OUT/15	NOV/15
Tratamento químico das bandejas						
Tratamento químico da água						
Consultoria técnicas TRANE						
Vistoria de Chiller TRANE						
Vistoria da automação TRANE						
Análise do óleo						
Análise gás refrigerante						
Análise da qualidade do ar interior						

Ressalta-se que o cronograma de execução dos serviços de manutenção preventiva no sistema de ar-condicionado foi cumprido integralmente, sendo emitidos ao FNDE laudos e relatórios de cada serviço previsto e executado.

O gráfico abaixo traduz o quantitativo de chamados na Central de Relacionamento 4040 para manutenção corretiva nos aparelhos de ar-condicionado, havidos no período de junho a novembro de 2015:

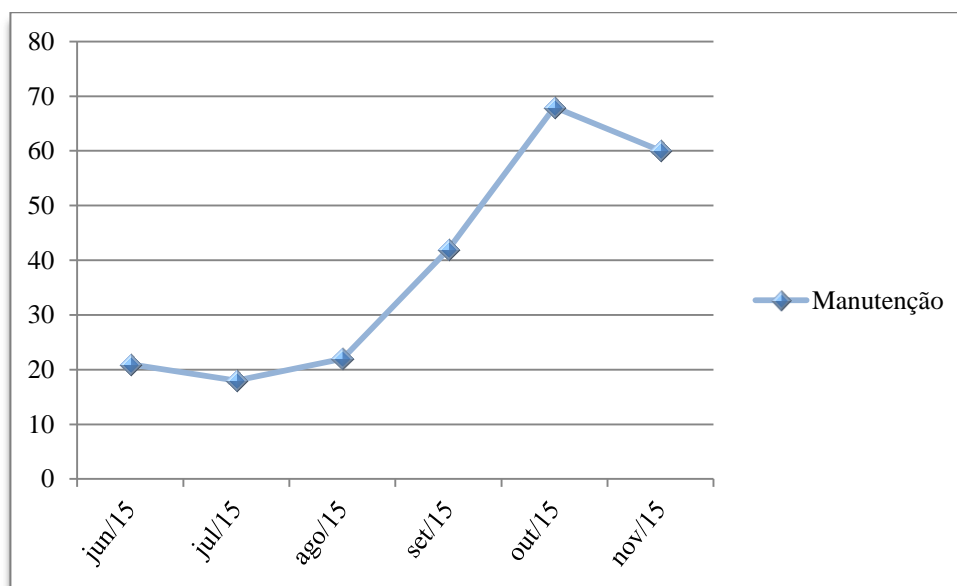

O aumento da quantidade de chamados nos períodos de setembro a novembro de 2015 se justifica pelas condições climáticas, sendo a maior incidência de aberturas de chamados relacionada à regulação de temperatura.

A Divisão de Infraestrutura (DINFE) implantou em agosto de 2015 um novo contrato para prestação de serviços de assistência técnica, operação, instalação, remanejamento, manutenção preventiva e corretiva e monitoramento da qualidade do ar nos sistemas de condicionadores de ar central de água gelada, condicionadores de ar dos tipos splits e “janela” e exautores, instalados no Edifício Sede do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, Edifício Elcy Meireles e Depósito de Brasília (DEBRA). Portanto, o monitoramento da qualidade do ar será realizado por meio do novo contrato de manutenção, com periodicidade semestral, nos meses de março e setembro de cada ano.

A análise microbiológica e físico química do ar interior realizada em setembro de 2015 constatou que os valores encontrados nos ambientes dos Edifícios Sede do FNDE, Elcy Meireles e DEBRA estão dentro dos padrões referenciais recomendados pela RE nº 09. Os laudos e certificados emitidos pelo laboratório estão em posse da DINFE.

RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO

Para o próximo semestre, será implementado um novo sistema - o SISPRE - para acompanhamento das ordens de serviços geradas pela Central de Relacionamento 4040 para manutenção do sistema de ar condicionado.