



PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

Água e Esgoto

Período de Avaliação: 01/01/2017 a 30/06/2017




ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO

A meta proposta consistia na redução de 2% (dois por cento) no valor do consumo de água e esgoto. No período avaliado, atingimos uma redução de consumo de 11% de em média 1.483 m³ mensais.

RESULTADOS

O gráfico abaixo apresenta os resultados durante o período apurado.

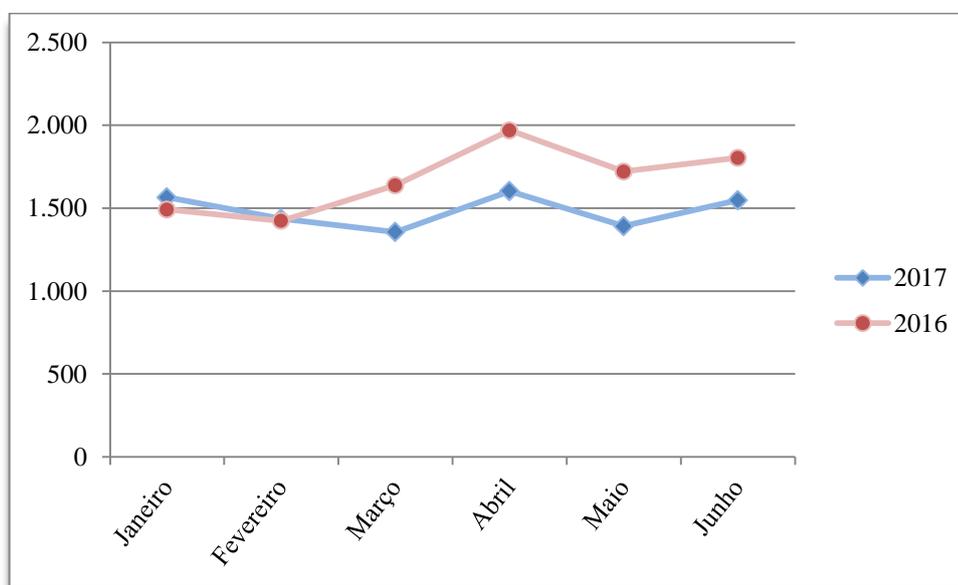

Fonte: Fatura CAESB

Com relação à água, continuamos com os mesmos procedimentos dos períodos anteriores, como: a redução da pressão de água das torneiras e o volume da saída de água nas descargas dos vasos sanitários e mictórios visando à redução de consumo.

Logo nos primeiros dias de 2017, antes mesmo do primeiro racionamento de água do Distrito Federal, a Autarquia iniciou a coleta de água oriunda do sistema de refrigeração dos aparelhos de ar-condicionado do Edifício FNDE - Sede I.

Foram quase 600 litros diários captados e utilizados na lavagem das garagens, na diluição dos produtos concentrados de limpeza e na utilização da máquina de alta pressão, empregada na limpeza pesada dos pisos.

Toda a estrutura foi montada sem custo para a Autarquia. Empresas de manutenção que atuam no prédio forneceram o maquinário e a mão de obra para materializar essa ideia inovadora.

A água armazenada é lançada em encanamento independente da rede de água do Edifício FNDE - Sede I e destinada às torneiras e aos tanques de limpeza.

É importante enfatizar que o atual racionamento é de duração indeterminada, assim, recomenda-se a todos os servidores e colaboradores que se mantenham atentos às boas práticas no consumo de água.

Com relação às recomendações de encaminhamento do período anterior, continuou-se a realizar vistorias regulares nos sanitários para verificar a condição das descargas e das torneiras, com objetivo de evitar possíveis vazamentos e desperdícios. Além das vistorias preventivas, registrou-se no período de janeiro a junho de 2017 um total de 35 ordens de serviço executadas pela equipe de manutenção para combater vazamentos reclamados via Central de Relacionamento 4040.

RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO

Para o próximo período, sugere-se a adoção de nova meta, na ordem de 4%. Continuaremos a executar campanhas de conscientização do uso da água junto a todos os servidores e colaboradores adotando as seguintes ações:

- Vistorias regulares nos sanitários para verificar a condição das descargas e das torneiras;
- Continuar a disseminar as práticas sustentáveis com a utilização da água, entre os encarregados pelo serviço de limpeza predial.