



PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

Água e Esgoto

Período de Avaliação: 01/01/2018 a 30/06/2018




ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO

A meta proposta para esse período consistia na redução de 4% (quatro por cento) no consumo de água em relação ao mesmo período do ano anterior, no entanto, pelos resultados apurados verificou-se que foi alcançada a redução de consumo na ordem de 6,18%, o que perfaz uma diminuição no consumo de 550 m³.

RESULTADOS

Ao se comparar os consumos de água no período de janeiro a junho de 2018 em relação ao ano anterior, pode-se observar a redução no consumo, conforme gráfico abaixo:

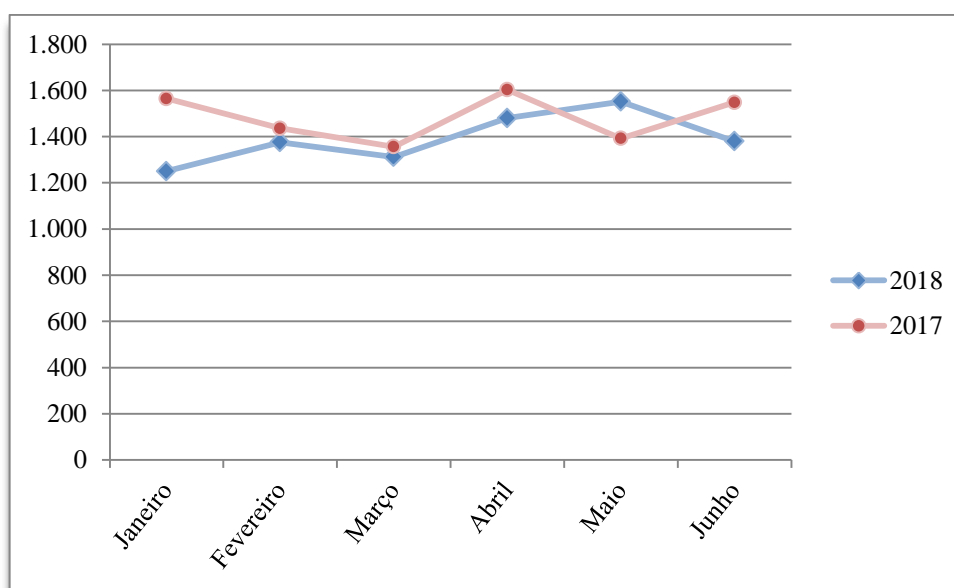

Fonte: Fatura CAESB

No décimo ciclo de avaliação foram mantidos os mesmos procedimentos dos períodos anteriores, como: a redução da pressão de água das torneiras e o volume da saída de água nas descargas dos vasos sanitários e mictórios visando à redução de consumo.

Será dada a continuidade para a execução do armazenamento da água do ar condicionado que é utilizada na lavagem das garagens, na diluição dos produtos concentrados de limpeza e na utilização da máquina de alta pressão, empregada na limpeza pesada dos pisos. E temos planos para o futuro de ampliar o projeto de armazenamento de água do ar condicionado.

Com relação às recomendações de encaminhamento do período anterior, continuaram-se as vistorias regulares nos sanitários para verificar a condição das descargas e das torneiras, com objetivo de evitar possíveis vazamentos e desperdícios. Além das vistorias preventivas, registrou-se, no período de janeiro a junho de 2018, um total de 49 ordens de serviço

executadas pela equipe de manutenção para combater vazamentos reclamados via Central de Relacionamento 4040.

RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO

Para o próximo período de avaliação serão mantidos os padrões de consumo de água em relação ao mesmo período do ano anterior, com previsão da redução da meta na ordem de 4%. Com vistas a propiciar uma melhor redução além do esperado no consumo de água será dada continuidade à execução de atividades de sensibilização dos servidores e colaboradores para a racionalização do consumo de água, conforme as seguintes campanhas:

- Vistorias regulares nos sanitários para verificar a condição das descargas e das torneiras; e
- Continuar a disseminar as práticas sustentáveis com a utilização da água, entre os encarregados pelo serviço de limpeza predial.