



PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

Qualidade de Vida no ambiente de trabalho

Período de Avaliação: 01/12/2013 a 31/05/2014



ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO


O processo “Ações para práticas de sustentabilidade e racionalização - Qualidade de Vida” foi estendido e executado como inicialmente proposto, no período de dezembro de 2013 a maio de 2014, sendo mantidas as principais ações propostas: o monitoramento dos equipamentos de ar-condicionado e a análise da qualidade do ar.

RESULTADOS

O monitoramento dos equipamentos de ar-condicionado é feito por meio de manutenção preventiva e corretiva. A manutenção preventiva é realizada de acordo com cronograma preestabelecido, consoante termos do contrato firmado com a prestadora dos serviços, e contempla a análise dos elementos do sistema de ar-condicionado com periodicidades diferenciadas conforme quadro abaixo:

	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14
Tratamento químico das bandejas						
Tratamento químico da água						
Consultoria técnicas TRANE						
Vistoria de Chiller TRANE						
Vistoria da automação TRANE						
Análise do óleo						
Análise gás refrigerante						

O gráfico a seguir traduz o quantitativo de chamados na Central de Relacionamento 4040 para manutenção corretiva nos aparelhos de ar-condicionado, havidos no período de dezembro de 2013 a maio de 2014:

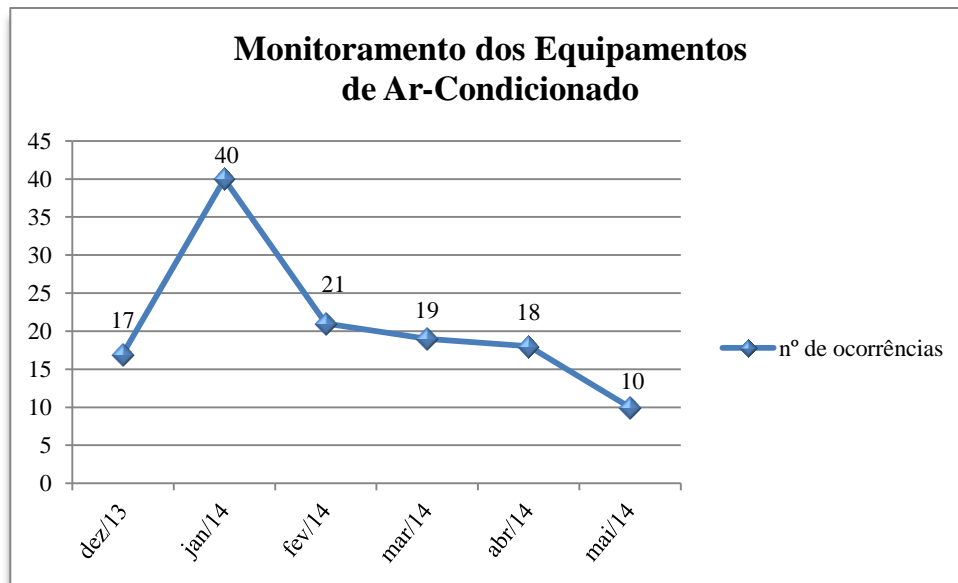

Houve uma significativa redução de chamados para manutenção corretiva no período de dezembro de 2013 a maio de 2014 em relação ao período anteriormente analisado – maio a novembro de 2013. Esta redução se justifica pela atuação da Divisão de Infraestrutura na fiscalização dos serviços realizados pela empresa de manutenção e intensificação da manutenção preventiva.

Quanto à análise da qualidade do ar, a coleta das amostras de ar para avaliação da qualidade do ambiente climatizado no FNDE foi realizada no dia 10/06/2014. O laudo desta análise identifica os pontos coletados e os valores obtidos em relação aos limites de referência da RE 09 de 2003 da ANVISA. Dentre os 133 resultados obtidos por meio da análise, 98,5% estão dentro dos padrões de referência recomendados pela ANVISA. A empresa responsável pela manutenção preventiva do sistema de ar-condicionado identificou a motivação dos valores não conformes e fez as correções necessárias.

RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO

A verificação da qualidade do ar em ambiente climatizado deve ser realizada a cada 06 meses, de acordo com os parâmetros definidos na RE 09 de 16 de janeiro de 2003, da ANVISA. Nesse sentido, há um processo licitatório em andamento para contratação de empresa de manutenção do sistema de ar condicionado exigindo a subcontratação de laboratório especializado para realizar semestralmente a análise da qualidade do ar do ambiente climatizado do FNDE. Além disso, o referido Termo de Referência prevê um acordo de nível de serviços - ANS - que avaliará a qualidade dos serviços prestados pela empresa contratada. As falhas na qualidade do serviço incidirão em penalidades à contratada. Com isso, espera-se que haja melhoria na qualidade dos serviços prestados e redução da quantidade de ordens de serviços para manutenção corretiva dos aparelhos de ar condicionado.